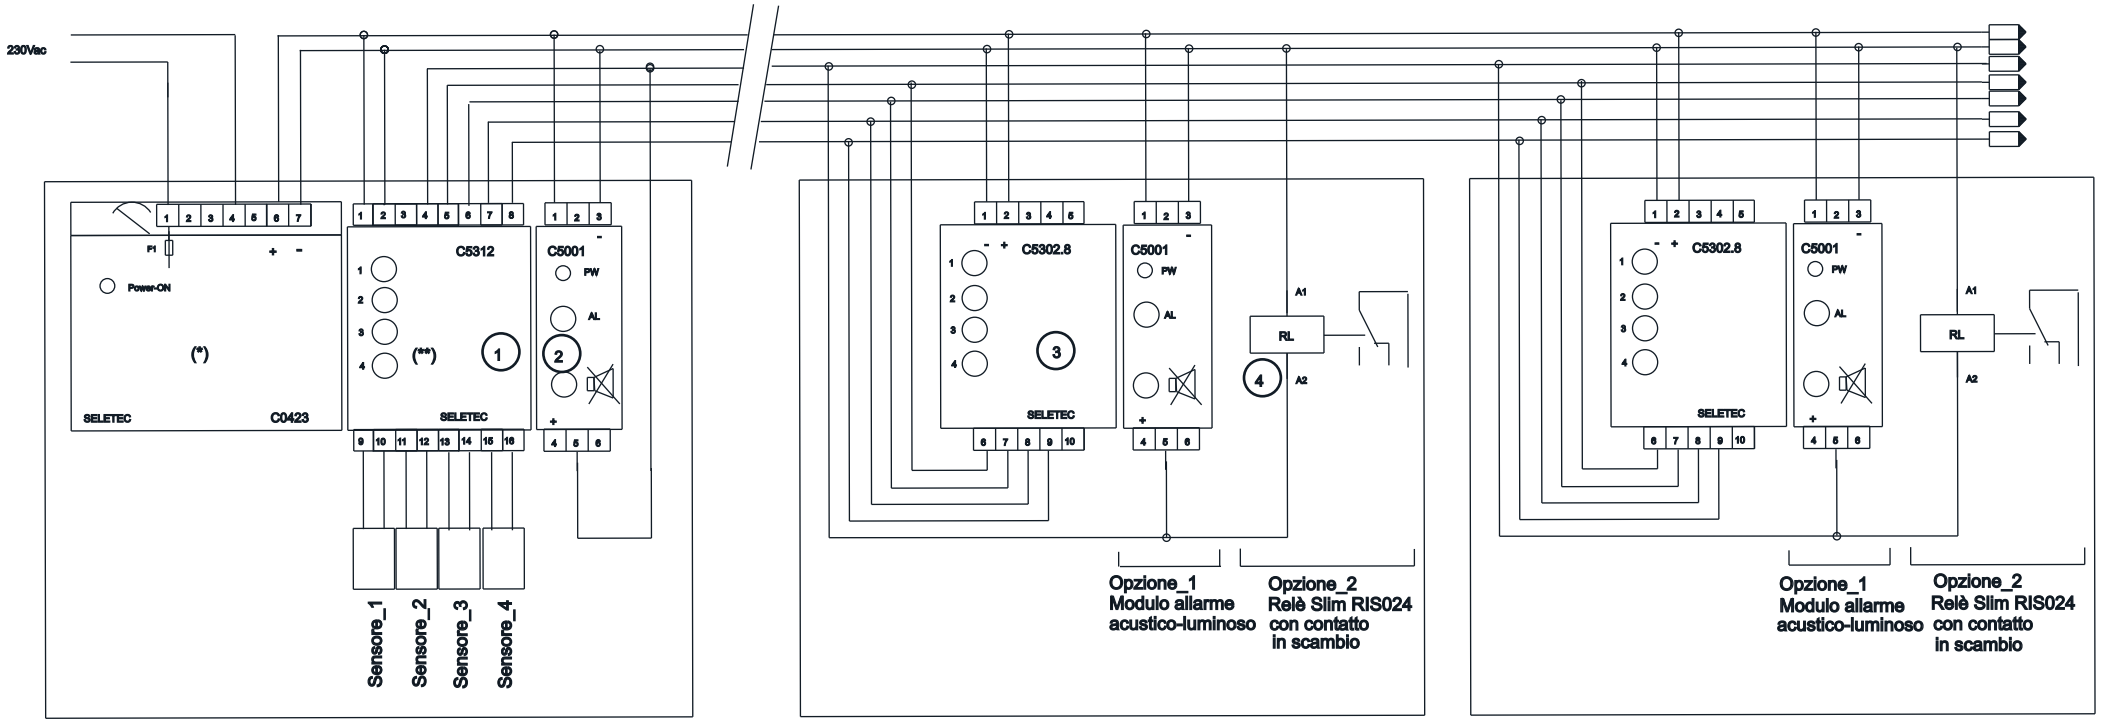

QUADRO LOCALE CONTROLLO STATO VALVOLE

RIPORTO SEGNALAZIONI REMOTE
IN ZONA 1

RIPORTO SEGNALAZIONI REMOTE
IN ZONA 2

ASSORBIMENTI MASSIMI MODULI: (1) C5312 –> 58mA (2) C5001 –> 38mA (3) C5302.8 –> 32mA (4) Relè RIS024 –> 10mA

(*) In base alla composizione modulare desiderata ed al numero di zone remote da servire, prevedere un alimentatore di potenza adeguata fra i seguenti:

Cod.C0423 24Vdc 130mA Max Cod.C0424 24Vdc 450mA Max Cod.ADR4524 24Vdc 2A Max Cod.ADR7524 24Vdc 3A Max

(**) - Per un numero di zone remote superiore a 3 prevedere 4 relè slim d'interfaccia RIS024 (uno per ogni uscita di riporto allarme del modulo C5312)

SELETEC Srl Tel:02/90422324 Via Piemonte 19-20090 Fizzonasco P. E-MI	Disegno: DTA03 Commessa:	Titolo: ESEMPIO APPLICATIVO SISTEMA CONTROLLO LOCALE/REMOTO STATO VALVOLE D'INTERCETTAZIONE
Committente:	Destinatario:	Pagina N. 1 · FILE:RI-0106 · Data: 06/06/06 · REV: · SAVINO FRANCESCO